

経営比較分析表（平成28年度決算）

長崎県長崎県病院企業団 上五島病院

法適用区分	業種名・事業名	病院区分	類似区分	管理者の情報
条例全部	病院事業	一般病院	100床以上～200床未満	学術・研究機関出身
経営形態	診療科数	DPC対象病院	特殊診療機能 ※1	指定病院の状況 ※2
直営	16	-	ド透未訓	救臨感へ災
人口（人）	建物面積（㎡）	不採算地区病院	看護配置	
-	13,954	非該当	10：1	


※1 ド…人間ドック 透…人工透析 I…ICU・CCU 未…NICU・未熟児室 訓…運動機能訓練室 ガ…ガン（放射線）診療

※2 救…救急告示病院 臨…臨床研修病院 が…がん診療連携拠点病院 感…感染症指定医療機関 へ…へき地医療拠点病院 災…災害拠点病院 地…地域医療支援病院 特…特定機能病院 輪…病院群輪番制病院


許可病床（一般）	許可病床（療養）	許可病床（結核）
132	50	-
許可病床（精神）	許可病床（感染症）	許可病床（合計）
-	4	186
稼働病床（一般）	稼働病床（療養）	稼働病床（一般+療養）
132	50	182

グラフ凡例	
■	当該病院値（当該値）
—	類似病院平均値（平均値）
【】	平成28年度全国平均


1. 経営の健全性・効率性

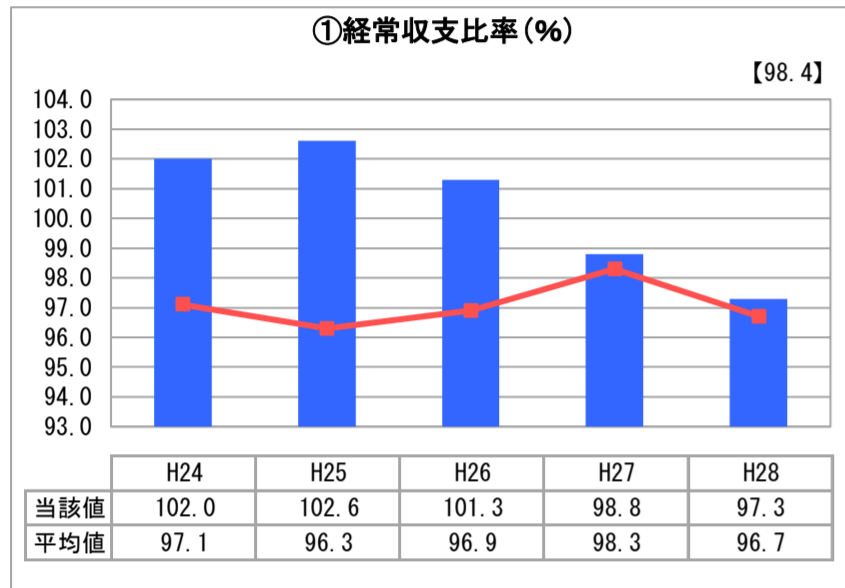


「経常損益」

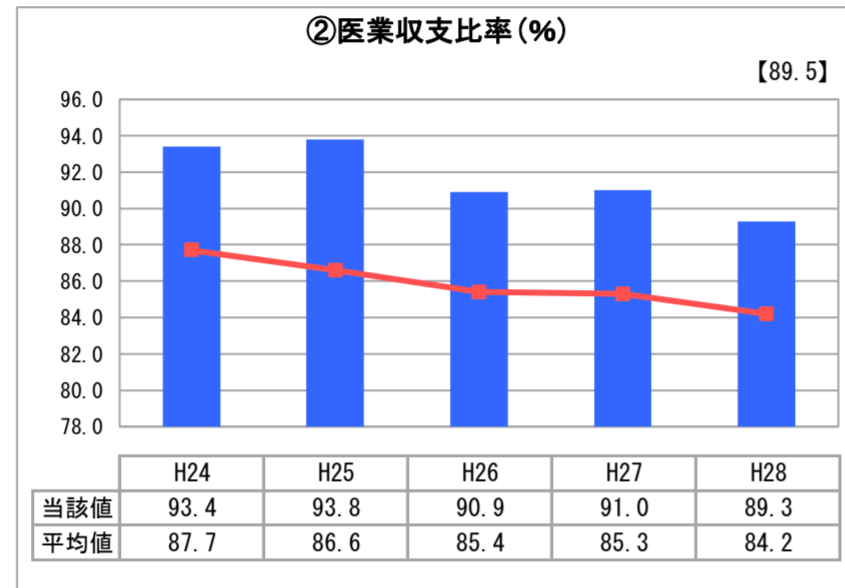


「医業損益」

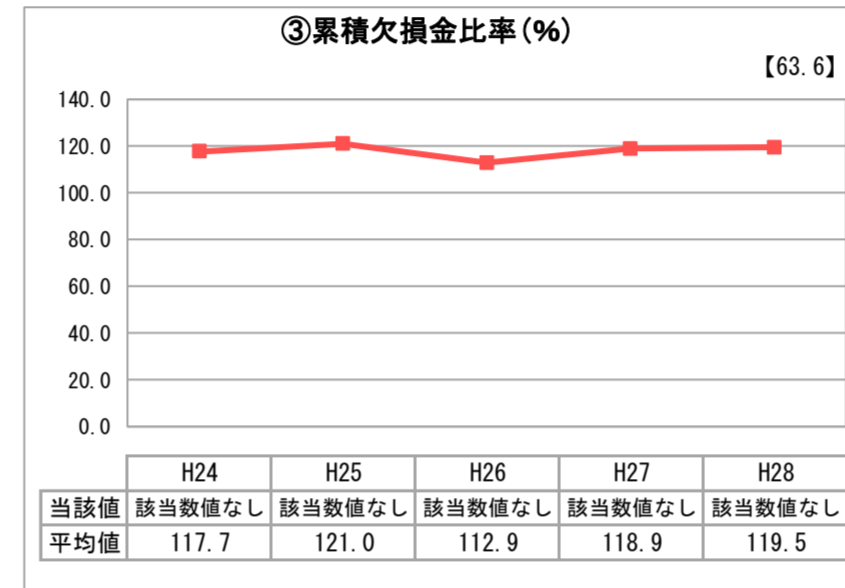


「累積欠損」

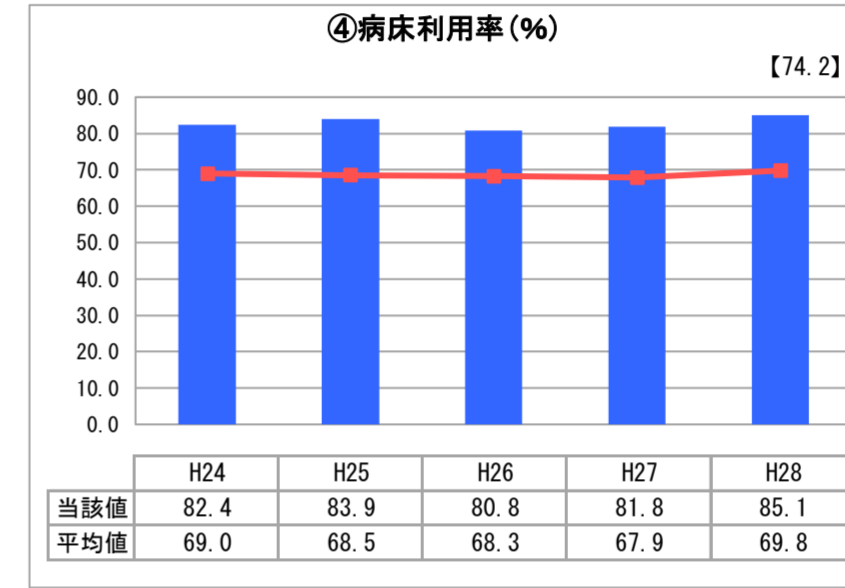


「施設の効率性」

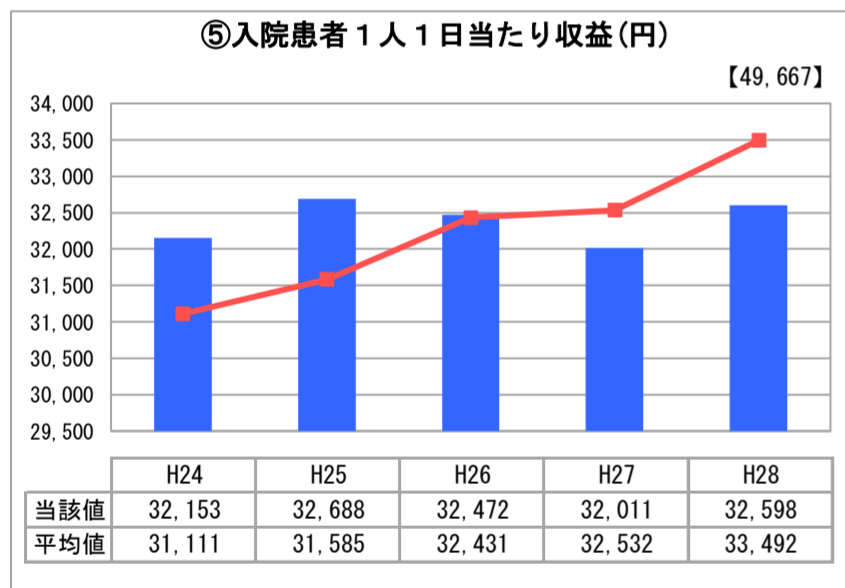


「収益の効率性①」

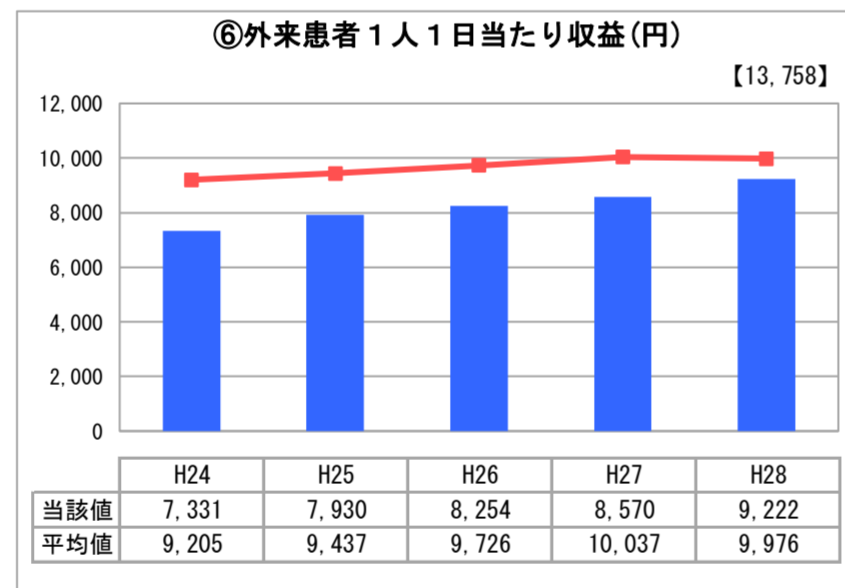

「収益の効率性②」

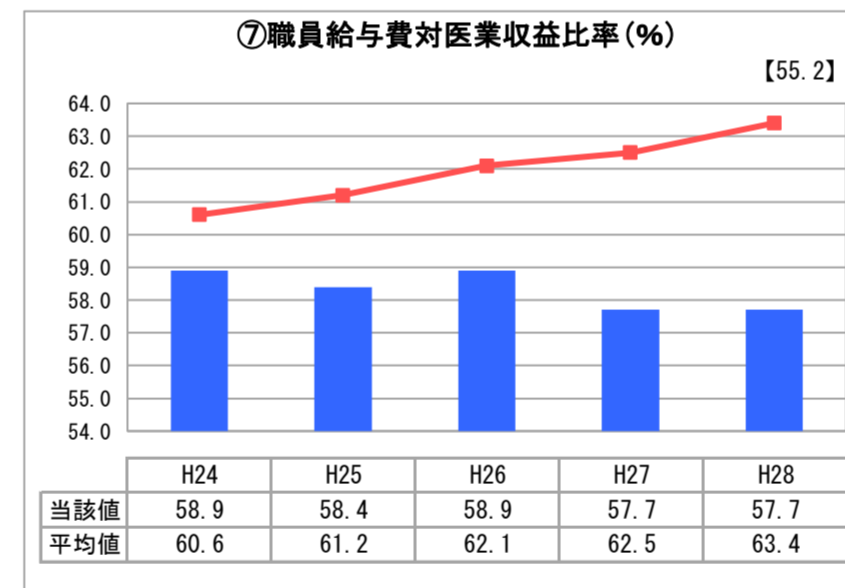


「費用の効率性①」

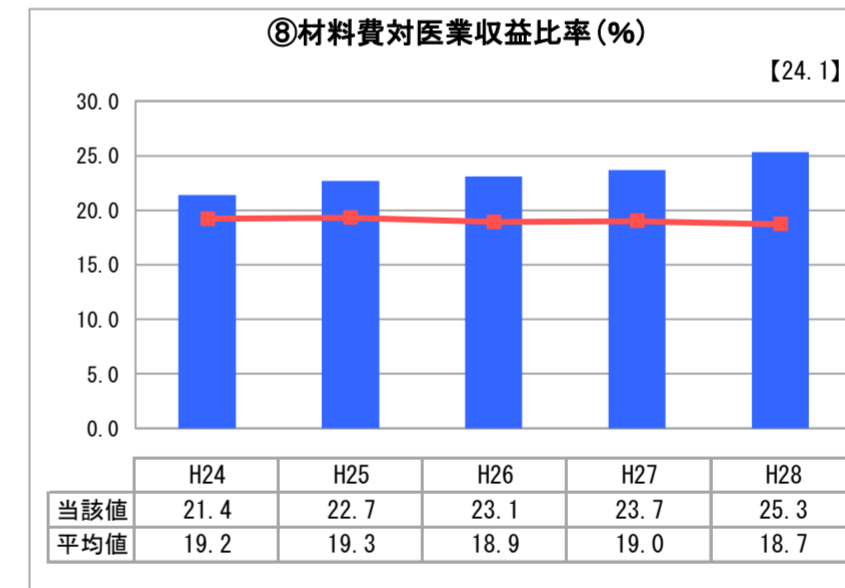


「費用の効率性②」


2. 老朽化の状況

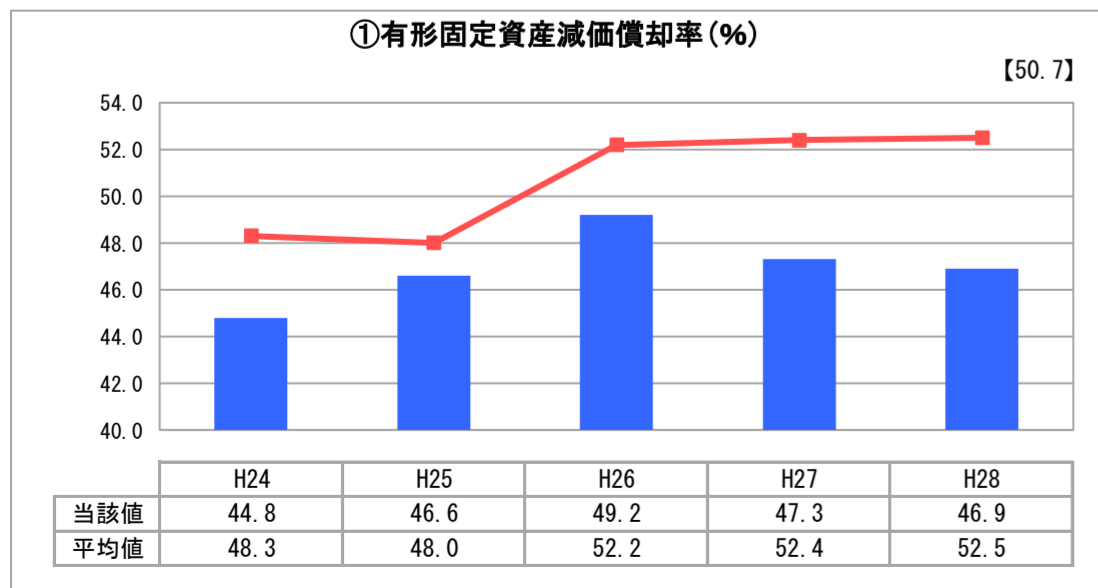

「施設全体の減価償却の状況」

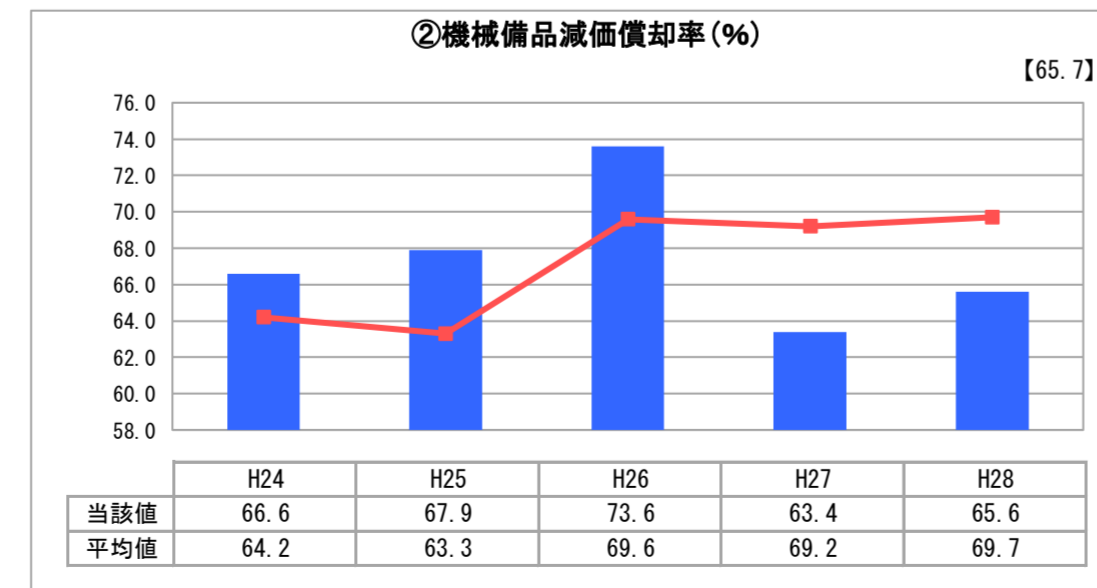

「機械備品の減価償却の状況」

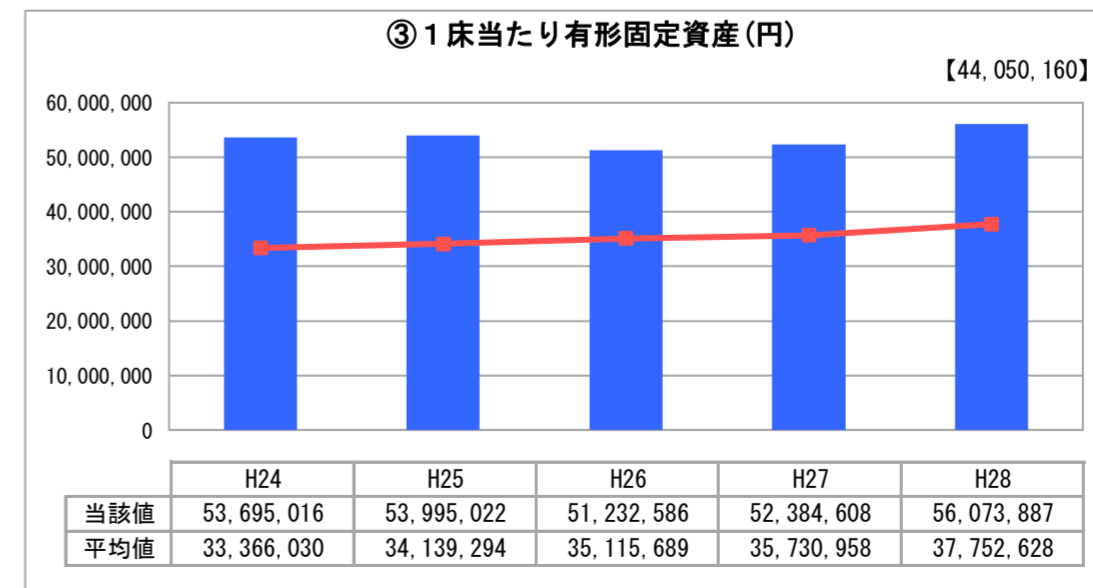

「建設投資の状況」

I 地域において担っている役割

上五島医療圏で唯一の入院機能を有する中核病院として、急性期、小児・周産期、精神、救急、災害、へき地医療を提供している。
地域のニーズに合った病床機能への転換を行うとともに、基幹病院と附属診療所のそれぞれの医療機能の特徴を活かし、地域に信頼される安定的でより良い医療を目指している。
行政、他医療機関、介護施設等との連携を密にして地域医療・ケアの充実に努めている。

II 分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

②医業収支比率では、例年平均値を大きく上回っているが、①経常収支比率では平成28年度は資本的整備の増による控除対象外消費税額の増加が要因となり平均値との差が縮まっている。

④病床利用率でも、例年平均値を大きく上回っており、効率的に稼働できているといえる。

⑤入院単価は平成28年度より地域包括ケア病床を開始したことにより増加、⑥外来単価については、薬品の一部を院内処方としたことにより増加している。

⑦職員給与費対医業収益比率は、例年平均値を下回っているが、診療応援医師の報償費を含めると多少差が縮まると考える。

⑧材料費対医業収益比率については、薬品の一部の院内処方化と、心臓カテーテル手術の施行による診療材料の増加により、平均値を大きく上回った。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は、例年平均値を下回っている。特に平成27年度から28年度にかけては病院機能強化のための外来部門の増築・改修工事を施行し老朽化対策に努めた。

②機械備品減価償却率は、平成27年度・28年度は電子カルテの更新や医療機械の更新・新規購入が多かったことから、平均値を下回っている。

③1床当たり有形固定資産は例年平均値を上回っているが、老朽化した施設や機械を必要に応じて改善しているため必要な投資と考えている。このデータには無床の附属医療センター分の数字も含まれているため本来より高い結果となっている。

全体総括

平成28年度は、基幹病院としての機能の充実・環境整備のために外来部門の大規模な増築工事を行い、患者家族宿泊施設・外来化学療法室の設置や待合ロビーの拡大など、患者サービスの向上に努めた。また、医療スタッフ不足により、診療応援医師や看護師確保のための費用が増加したことも収支の悪化に影響した。

収益対策としては心臓カテーテル手術の施行や療養病床の一部を地域包括ケア病床へ転換するなど、診療費の増収に取り組んだ。

今後も、地域住民のための医療の充実を図りつつ、機械備品等の必要な設備投資は計画的に行ない、可能な限り各種経費の削減に努めていく。

※ 「類似病院平均値(平均値)」については、病院区分及び類似区分に基づき算出している。